



Relatório de Cumprimento TAC/2026

Setembro de 2026

1. INTRODUÇÃO

Em 21 de agosto de 2026, foi celebrado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), no âmbito do Inquérito Civil nº 000257-074/2026, tendo como compromitentes o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, como compromissários, o Município de Confresa/MT, na condição de Poder Concedente, e a Águas de Confresa S/A, na condição de Concessionária, com a interveniência anuente da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização (AGIRF), da Câmara Municipal de Confresa e do PROCON Municipal.

O TAC constitui instrumento destinado ao estabelecimento de medidas e compromissos voltados ao aprimoramento da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Confresa, definindo obrigações específicas para cada uma das partes signatárias, em observância às respectivas competências e responsabilidades.

No âmbito das obrigações assumidas pela Concessionária, destaca-se a previsão contida na Cláusula Nona que estabelece obrigações relacionadas à divulgação periódica de informações sobre a prestação dos serviços públicos, por meio dos canais de comunicação disponibilizados ao público, conforme disposto no instrumento.

Cláusula Nona – Da divulgação de informações

A CONCESSIONÁRIA deverá manter, por meio dos canais de comunicação já disponibilizados ao público, a divulgação das informações relativas à prestação do serviço previstas no § 1º desta Cláusula.

Nos termos do § 1º da referida cláusula, deverão ser divulgadas mensalmente as seguintes informações:

- I – Indicadores de abastecimento;*
- II – Indicadores de pressão;*
- III – Relatórios de potabilidade da água;*
- IV – Interrupções programadas e emergenciais;*
- V – Obras em andamento;*
- VI – Cronogramas de universalização.*

Diante do exposto, o presente relatório formaliza a divulgação das informações previstas na Cláusula Nona do TAC, em cumprimento às obrigações de transparência estabelecidas para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Confresa-MT, assegurando o acesso da população aos dados e registros pertinentes, bem como o acompanhamento das medidas adotadas pela concessionária.

A elaboração e a divulgação deste documento visam assegurar a transparência das informações, possibilitando o acompanhamento das ações desenvolvidas e das condições de prestação dos serviços de saneamento básico no município.

2. Das informações a serem divulgadas

2.1 Indicadores de abastecimento

Para acompanhamento mensal da continuidade do abastecimento, em atendimento às disposições do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), apresenta-se a consolidação das reclamações de falta de água justificadas e do número de ligações de água referentes a setembro de 2026. A metodologia estabelecida utiliza como referência as variáveis do Índice de Continuidade do Abastecimento (ICA), indicado no Anexo VII do Contrato de Concessão:

NRFA: número de reclamações de falta de água justificadas (exclui, por exemplo, reclamações de clientes cortados).

NLA: número de ligações de água.

O índice de continuidade do abastecimento é obtido através da divisão do número de reclamações de falta de água justificadas pelo número de ligações de água do ano em avaliação e será apurado com base na seguinte equação.

$$ICA = \frac{NRFA * 1.000}{NLA}$$

No período, foram contabilizadas 41 reclamações de falta de água justificadas e 11.627 ligações de água. Conforme segue:

Tabela 1 - Histórico de Reclamações por Falta de Água

Referência	Reclamações por falta de Água
01/09/2026	7
02/09/2026	2
03/09/2026	17
04/09/2026	7
05/09/2026	5
13/09/2026	2
29/09/2026	1

Portanto, temos:

$$ICA_{setembro} = \frac{41 * 1.000}{11.627} = 3,53\%$$

2.2 Indicadores de pressão

O indicador de pressão está relacionado ao acompanhamento das condições de pressão na rede de distribuição de água, considerando sua importância para a regularidade do abastecimento.

A Concessionária realiza esse acompanhamento por meio de Ordens de Serviço (OS) destinadas à verificação das condições de pressão do sistema, que permitem registrar as solicitações e as ocorrências relacionadas a essa finalidade.

Considerando que o Contrato de Concessão não estabelece uma metodologia específica para o cálculo desse indicador, para fins de atendimento ao TAC, o acompanhamento será demonstrado por meio das Ordens de Serviço (OS) abertas para verificação de pressão no período de referência, cujos registros estão disponíveis no **Anexo I** deste relatório.

Em setembro de 2026, foram abertas 37 Ordens de Serviço para verificação de pressão, conforme documentação comprobatória apresentada no referido anexo.

2.3 Relatórios de potabilidade da água

A Concessionária, atendimento ao compromisso de fornecimento de água dentro dos padrões e critérios estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, realiza o controle da qualidade da água para consumo humano em conformidade com os procedimentos de controle e vigilância aplicáveis ao padrão de

potabilidade.

Para o monitoramento do sistema de abastecimento de água do Município de Confresa, são definidos os pontos de coleta de amostras, compreendendo saídas de tratamento, sistema de distribuição e mananciais de captação, bem como a frequência de coleta, o número de amostras a serem coletadas e os parâmetros de qualidade a serem analisados.

A coleta de amostras no sistema de distribuição de água é realizada em locais estrategicamente definidos em função da representatividade, da grande circulação de pessoas e da vulnerabilidade de determinados trechos do sistema de distribuição, especialmente pontas de rede.

No Município de Confresa, foram definidos 29 (vinte e nove) pontos de coleta, com abrangência espacial em todo o sistema de distribuição de água existente na cidade, incluindo escolas, prédios públicos, centros comerciais e unidades de saúde, entre outros. Por meio desses pontos, é possível monitorar a qualidade da água distribuída em todo o sistema de abastecimento. Os parâmetros analisados e os resultados obtidos constam do **Anexo II** deste relatório.

Adicionalmente, a Concessionária encaminha mensalmente os Relatórios da Qualidade da Água à Vigilância Sanitária do município e à Agência de Regulação AGIRF.

2.4 Interrupções programadas e emergenciais

As manutenções programadas e emergenciais são intervenções realizadas pela Concessionária nos sistemas de abastecimento de água, com a finalidade de preservar as condições operacionais, assegurar o funcionamento adequado das estruturas e atender às necessidades identificadas durante a operação dos serviços. As manutenções programadas são previamente planejadas, enquanto as emergenciais decorrem de ocorrências que demandam atuação corretiva para restabelecer as condições adequadas de funcionamento.

Com o objetivo de assegurar a ampla divulgação das informações à população sobre as eventuais interrupções programadas e emergenciais no abastecimento de

água, a Concessionária realiza a publicação de comunicados em seu site institucional, <https://www.aegeamt.com.br/comunicados/aguas-de-confresa/> e em seu conta na rede social Instagram, @ÁguasdeConfresa, por meio de publicações temporárias.

Os comunicados contemplam informações sobre as ocorrências, as localidades e as previsões de restabelecimento do serviço, assim permitindo que os usuários acompanhem as condições de abastecimento em suas regiões.

A seguir, a Concessionária apresenta os comunicados publicados no mês de setembro de 2026:

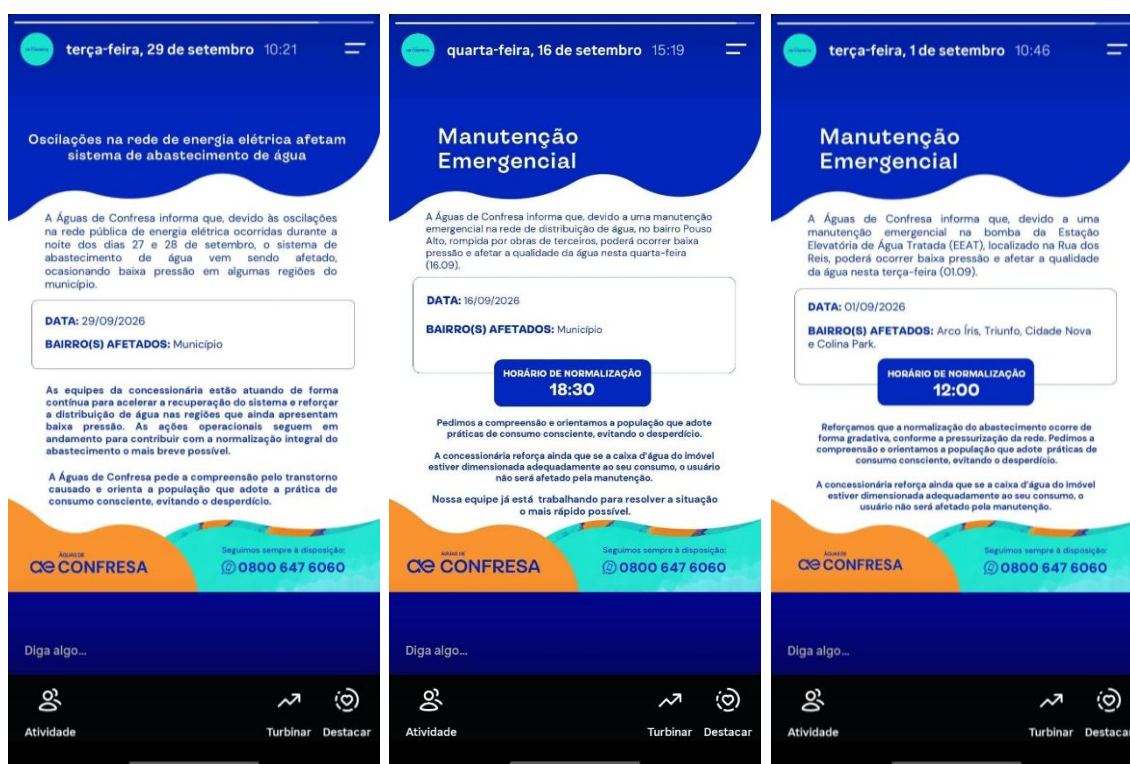


Figura 1 – Publicação dos comunicados temporários no Instagram



Figura 2 – Publicação dos comunicados no site da Concessionária

Em complemento, a Concessionária disponibiliza canais de atendimento para facilitar o acesso dos usuários às informações e ao encaminhamento de demandas relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na Águas de Confresa S.A., os atendimentos telefônicos e via WhatsApp foram unificados pelo número 0800 647 6060, por meio do qual são recebidas sugestões, elogios, denúncias e reclamações, incluindo demandas direcionadas à Ouvidoria.

O atendimento telefônico funciona 24 horas por dia, enquanto o atendimento via WhatsApp está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, exceto feriados. Por meio desses canais, a população também pode solicitar o abastecimento por caminhão-pipa, como medida de apoio diante de situações de interrupção ou comprometimento do abastecimento regular.



Figura 3 - Canais de atendimento

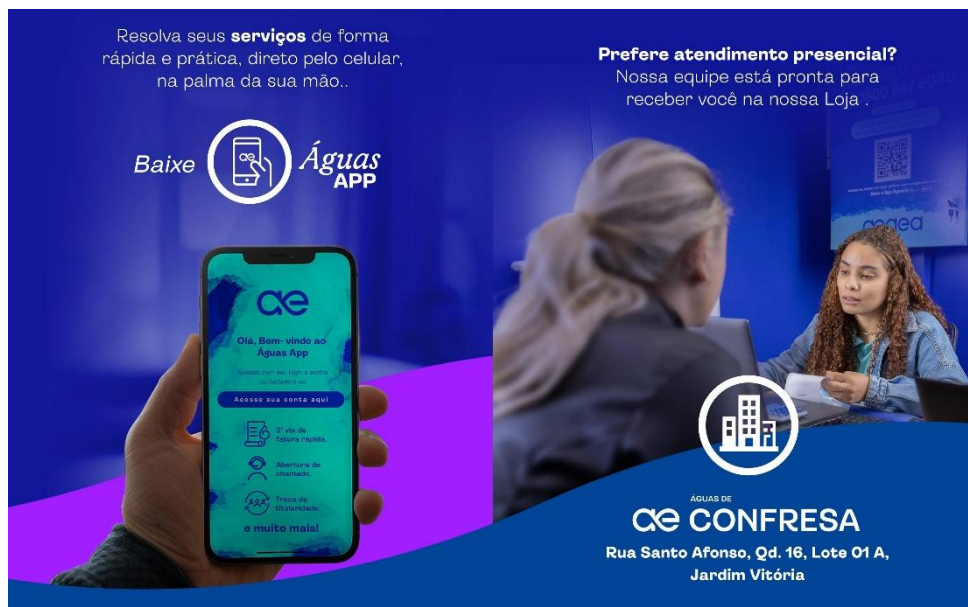


Figura 4 – Canais de atendimento

2.5 Obras em andamento

A expansão da rede coletora contribui para ampliar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário, promover melhores condições de salubridade e saúde pública e fortalecer a infraestrutura urbana. Além disso, a implantação do sistema favorece a destinação adequada dos efluentes sanitários, contribuindo para a redução dos riscos de contaminação ambiental e para a melhoria das condições sanitárias do município.

Com esse objetivo, neste mês, a Concessionária ampliou a infraestrutura de esgotamento sanitário por meio da implantação de 1.147 metros de rede coletora de esgoto na Avenida Canaã e na Rua Mato Grosso. A intervenção contemplou, ainda, a implantação de 84 novas ligações de esgoto, ampliando a infraestrutura disponível para o atendimento dos imóveis da região.

Após a conclusão das intervenções, foi realizada a repavimentação dos trechos afetados, visando restabelecer as condições de circulação e utilização das vias, bem como recompor as áreas impactadas pela execução dos serviços. Dessa forma, as ações contemplaram tanto os cuidados necessários durante a realização das obras quanto as medidas posteriores para recuperação dos locais intervencionados.



Figura 5 – Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 6 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 7 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 8 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 9 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 10 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 11 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 12 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 13 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 14 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 15 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 16 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 17 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 18 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 19 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 20 - Obras de implantação de rede de esgoto

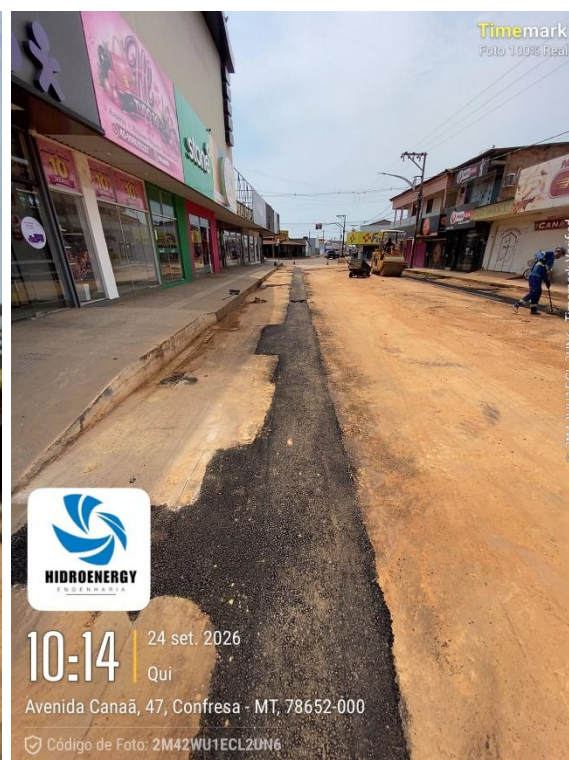
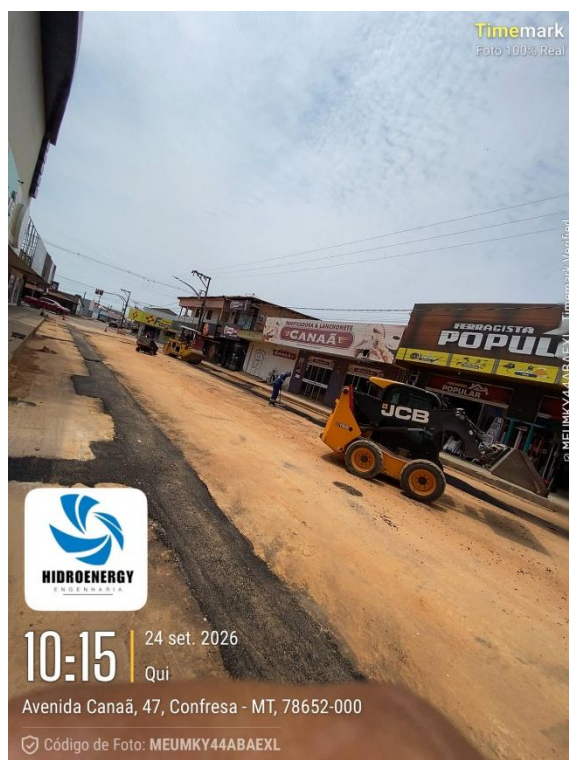


Figura 21 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 22 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 23 - Obras de implantação de rede de esgoto

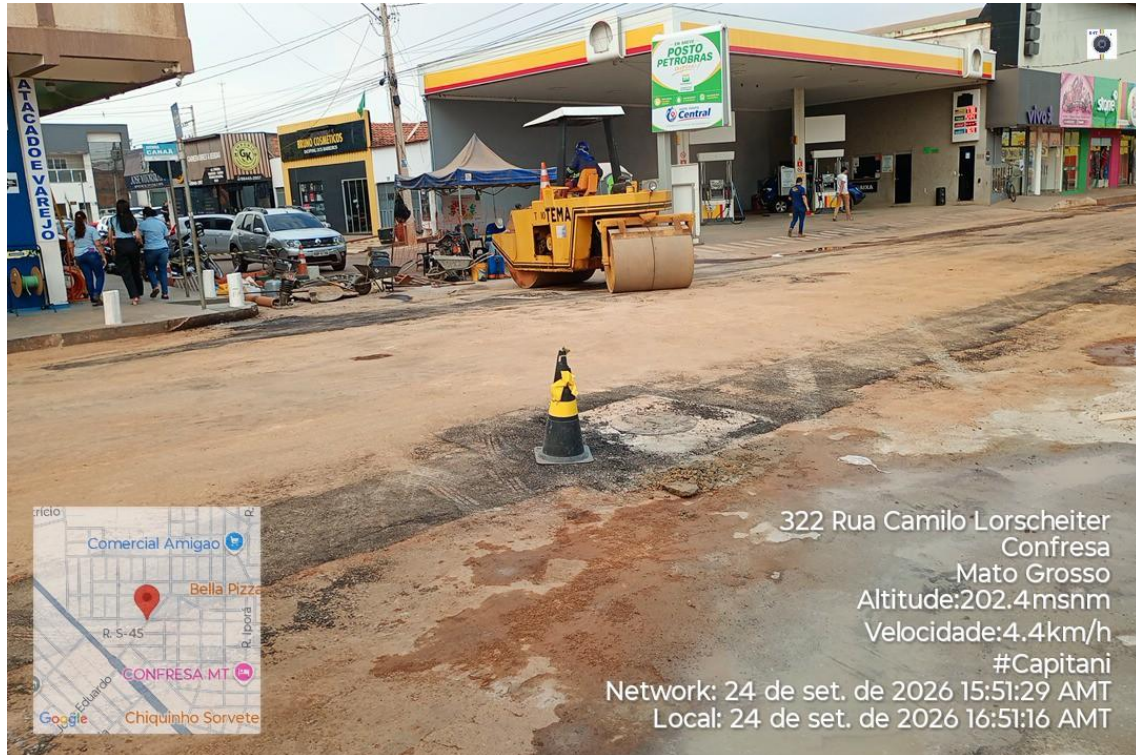


Figura 24 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 25 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 26 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 27 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 28 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 29 - Obras de implantação de rede de esgoto

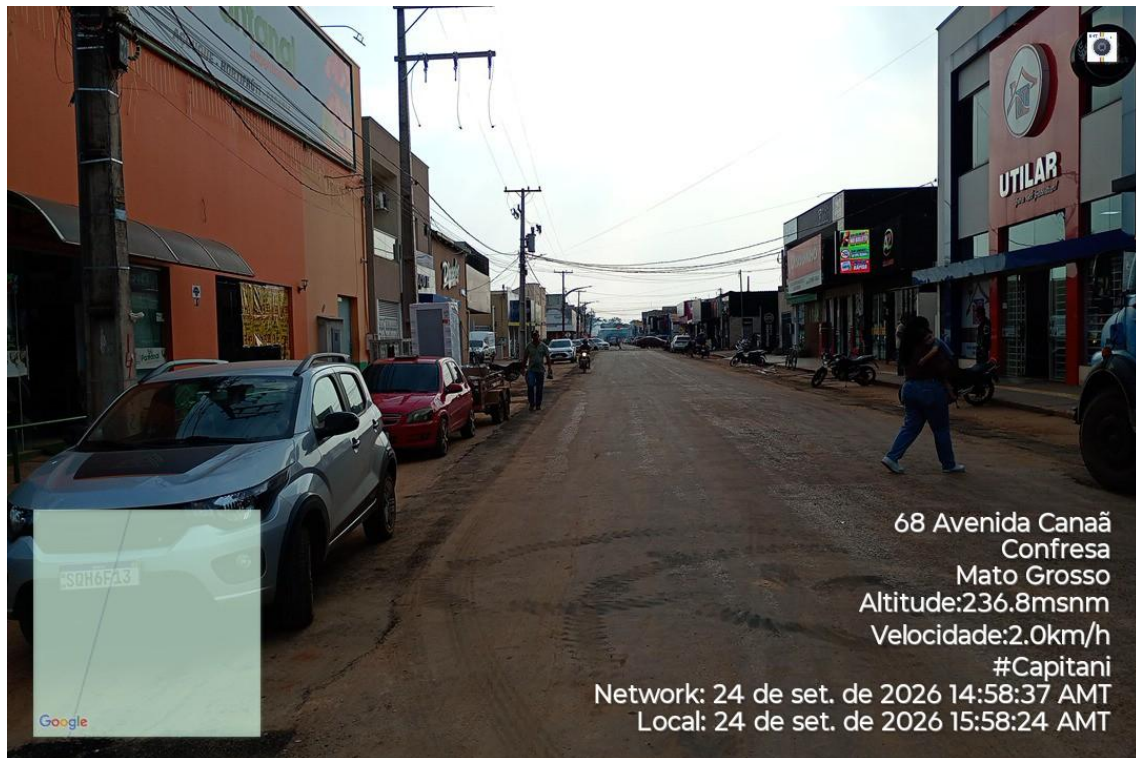


Figura 30 - Obras de implantação de rede de esgoto



Figura 31 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 32 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 33 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 34 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 35 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 36 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 37 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 38 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica

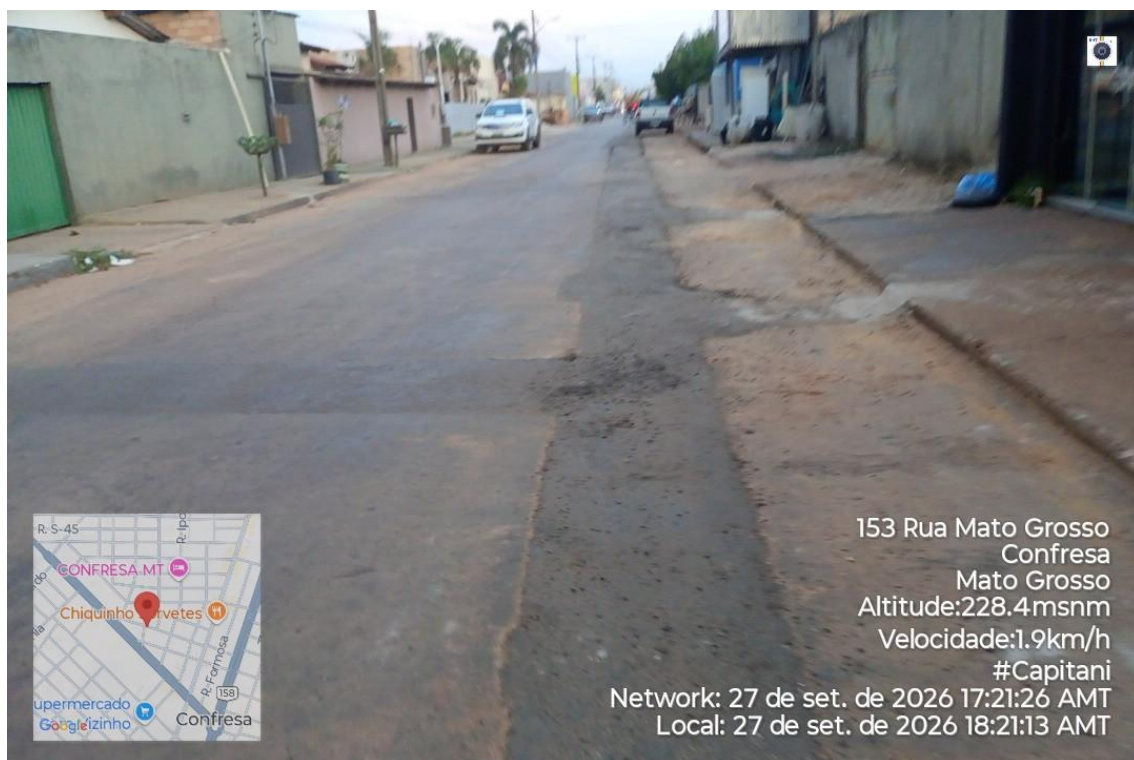


Figura 39 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 40 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 41 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica



Figura 42 - Obras de implantação de rede de esgoto – repavimentação asfáltica

Durante a execução das obras, a Concessionária providenciou a sinalização das áreas de intervenção, com a finalidade de orientar a circulação de veículos e pedestres e promover a segurança dos colaboradores e da população. Essas medidas visaram prevenir acidentes e minimizar os impactos decorrentes da realização dos serviços, contribuindo para a adequada execução das intervenções e para a segurança dos usuários das vias. Além da sinalização local, a Concessionária publicou em sua rede social a execução das obras.



Figura 43 – Publicação das redes sociais sobre as obras

2.6 Cronograma de universalização

Inicialmente, cabe esclarecer que, após a celebração do Contrato de Concessão houve a modificação do contrato em 2015, 2022 e 2024 por meio do 1º Termo Aditivo Modificativo (1º TAM), 2º TAM e 3º TAM, respectivamente.

Inicialmente, cabe esclarecer que, após a celebração do Contrato de Concessão, foram promovidas alterações contratuais nos anos de 2015, 2022 e 2024, formalizadas, respectivamente, por meio do 1º Termo Aditivo Modificativo (1º TAM), 2º TAM e do 3º TAM.

Dentre essas alterações, destaca-se o 3º TAM, que promoveu a repactuação das metas de cobertura do serviço de esgotamento sanitário, mediante o estabelecimento de um cronograma progressivo de expansão do sistema. Nesse sentido, a Cláusula 1.2 do referido instrumento definiu as metas de cobertura a serem alcançadas ao longo do período da concessão, conforme cronograma apresentado a seguir:

Tabela 2 – Metas de Cobertura 3º TAM

Ano Concessão	Período	Cobertura de Esgoto
Ano 10	02/2023 - 01/2024	60%
Ano 11	02/2024 - 01/2025	60%
Ano 12	02/2025 - 01/2026	80%
Ano 13	02/2026 - 01/2027	80%
Ano 14	02/2027 - 01/2028	80%
Ano 15	02/2028 - 01/2029	90%
Ano 16	02/2029 - 01/2030	90%
Ano 17	02/2030 - 01/2031	90%
Ano 18	02/2031 - 01/2032	90%
Ano 19	02/2032 - 01/2033	90%

Contudo, com a celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, em agosto de 2026, foram estabelecidas novas diretrizes para a expansão do sistema de esgotamento sanitário.

Em sua Cláusula Décima Nona foi expressamente determinado que os investimentos destinados à ampliação da cobertura fossem reprogramados até o ano de 2033, atribuindo à Concessionária a obrigação de apresentar à Agência Reguladora e ao Poder Concedente novo cronograma de execução.

Diante desse novo cenário, tornou-se necessária a adequação do cronograma contratual estabelecido no 3º TAM, de modo a compatibilizá-lo com as diretrizes e os prazos definidos no TAC.

Nesse contexto, a Concessionária protocolou em 29/09/2026 a Carta ACO nº 360/2026, o Pleito de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, o qual propôs um novo cronograma de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário e os impactos econômicos resultados da alteração.

decorrente da alteração do cronograma de cumprimento das metas de cobertura do serviço de esgotamento sanitário.

Tabela 3 – Proposta de repactuação das metas de cobertura


Ano Concessão	Período	Cobertura de Esgoto
Ano 10	02/2023 - 01/2024	60%

Ano Concessão	Período	Cobertura de Esgoto
Ano 11	02/2024 - 01/2025	60%
Ano 12	02/2025 - 01/2026	80%
Ano 13	02/2026 - 01/2027	80%
Ano 14	02/2027 - 01/2028	80%
Ano 15	02/2028 - 01/2029	80%
Ano 16	02/2029 - 01/2030	80%
Ano 17	02/2030 - 01/2031	80%
Ano 18	02/2031 - 01/2032	80%
Ano 19	02/2032 - 01/2033	90%

Em análise ao pleito apresentado pela Concessionária, a Agência Reguladora, AGIRF, encaminhou, por meio do Ofício nº 990/2026 datado em 17/10/2026, o Parecer Técnico com suas considerações acerca do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.

Por fim, cumpre destacar que o Pleito de Reequilíbrio econômico-financeiro permanece em fase de tratativas entre as partes envolvidas, não havendo, até o momento, definição conclusiva quanto aos seus termos e eventuais impactos econômico-financeiros decorrentes da reprogramação das metas de cobertura do serviço de esgotamento sanitário.

Sendo o que havia para o momento, registra-se o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), referente ao mês setembro de 2026.



Jessika Brenner Soares Araujo de Almeida
Coordenadora Regulatório



JMV

Anexo I

Ordens de Serviço (OS) - verificação de pressão

Anexo I

Ordens de Serviço (OS) - verificação de pressão

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86907912 Data de Criação: 16/09/2026 07:10:01 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51151/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope03 Ano: 2026 Programação: 16/09/2026 07:18:28 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 85861519 Data de Criação: 01/09/2026 08:22:01 Cliente: 16589 - ANA DENIZ LEITE Solicitante: ANA DENIZ LEITE Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 47582/2026-1 Endereço: RUA A-9, QD29 LT12 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: SRA. ANA DENIZ LEITE SOLICITA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA POIS MESMA ESTÁ COM MATRÍCULA ATIVA E SEM ÁGUA NA RESIDÊNCIA. FONE: 66992462232. Ano: 2026 Programação: 01/09/2026 13:17:46 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 31/08/2026 15:30 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 837 Fim Execução: 31/08/2026 15:45 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS II Complemento: QD29 LT12 Sequência: 1330 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 837 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 1330 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 5 Zona: 1 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 013 MCA Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



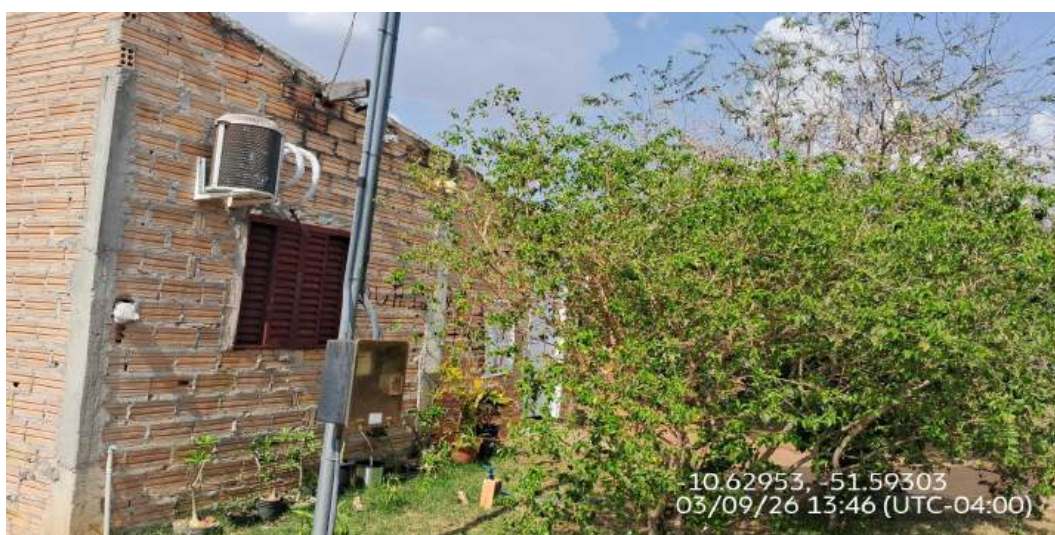
	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86020723 Data de Criação: 02/09/2026 17:11:01 Cliente: 15261 - REGIANE SENA DOS SANTOS Solicitante: REGIANE SENA DOS SANTOS Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48241/2026-1 Endereço: RUA 12, QD: 05 LOT: 33 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66984775157 Tipo: sem agua Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 02/09/2026 22:25:25 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 02/09/2026 13:46 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 805 Fim Execução: 02/09/2026 13:51 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL TRIUNFO Complemento: QD: 05 LOT: 33 Sequência: 2590 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 805 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 2590 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 3 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 010 MCA Zona: 1 Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 10 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



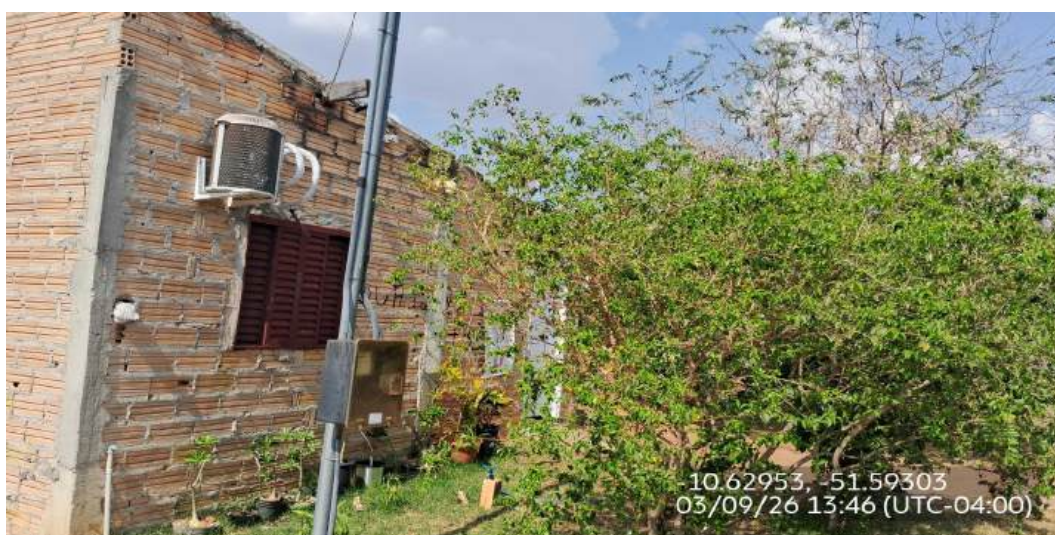
	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86020723 Data de Criação: 02/09/2026 17:11:01 Cliente: 15261 - REGIANE SENA DOS SANTOS Solicitante: REGIANE SENA DOS SANTOS Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48241/2026-1 Endereço: RUA 12, QD: 05 LOT: 33 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66984775157 Tipo: sem agua Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 02/09/2026 22:25:25 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 02/09/2026 13:46 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 805 Fim Execução: 02/09/2026 13:51 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL TRIUNFO Complemento: QD: 05 LOT: 33 Sequência: 2590 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 805 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 2590 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 3 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 010 MCA Zona: 1 Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 10 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86041942 Data de Criação: 03/09/2026 06:56:01 Cliente: 17384 - BRUNA DURE COLOMBO Solicitante: BRUNA DURE COLOMBO Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 48305/2026-1 Endereço: RUA 31, QD 18 LT 23 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 03/09/2026 06:56:52 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86087119 Data de Criação: 03/09/2026 09:57:02 Cliente: 17042 - LUCIENE NICOLAU DE SOUZA Solicitante: LUCIENE NICOLAU DE SOUZA Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48344/2026-1 Endereço: RUA A-7, QD032 LT029 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: SR. TONNES ALVES BORGES SOLICITA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA POIS MESMA ESTÁ COM MATRÍCULA ATIVA E SEM ÁGUA NA RESIDÊNCIA. CLIENTE RELATA QUE ESTA SEM AGUA A 2 DIASFONE: 66984591872. Ano: 2026 Programação: 03/09/2026 21:39:35 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 03/09/2026 07:47 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 29 Fim Execução: 03/09/2026 07:52 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS II Complemento: QD032 LT029 Sequência: 3960 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 29 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 3960 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 4 Zona: 1 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 015 MCA Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 15 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86096847 Data de Criação: 03/09/2026 12:36:02 Cliente: 17142 - ENEDINA BARBOSA DOS SANTOS DOS REIS Solicitante: ENEDINA BARBOSA DOS SANTOS DOS REIS Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48352/2026-1 Endereço: RUA A-6, QD033 LT015 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 9499289-8546 Tipo: sem agua Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 03/09/2026 21:39:35 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 03/09/2026 07:36 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 433 Fim Execução: 03/09/2026 07:41 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS II Complemento: QD033 LT015 Sequência: 1650 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 433 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 1650 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 4 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 013 MCA Zona: 1 Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86104544 Data de Criação: 03/09/2026 14:13:01 Cliente: 15590 - ORLANDO DOS SANTOS MORAIS Solicitante: ORLANDO DOS SANTOS MORAIS Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48373/2026-1 Endereço: RUA A-6, QD34 LT41 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66984034878 Tipo: sem agua Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 03/09/2026 21:39:35 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 03/09/2026 07:55 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 756 Fim Execução: 03/09/2026 07:58 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS II Complemento: QD34 LT41 Sequência: 1070 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 756 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 1070 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 4 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 012 MCA Zona: 1 Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 12 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86130990 Data de Criação: 03/09/2026 22:15:02 Cliente: 16457 - FELIPE BARBOSA CAVALCANTE Solicitante: FELIPE BARBOSA CAVALCANTE Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48404/2026-1 Endereço: RUA A-7, QUADRA 31 LOTE 45 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Dados Solicitação: Tipo Solicitação: Falta de águaAssunto: FALTA DE AGUADescrição: Reporto falta de agua desde o dia 02/09/2026. solicito urgencia no retorno do abastecimento CPF: 05322300198Matricula: 16457Informe um e-mail para acompanhar o andamento da solicitação: felipecavalcante.cfs@gmail.comOs seus vizinhos possuem o mesmo problema?: SimFoi verificado que o registro do quadro está aberto?: Sim Ano: 2026 Programação: 04/09/2026 21:14:14 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-05		
Informações Complementares Início Execução: 04/09/2026 10:16 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 213 Fim Execução: 04/09/2026 10:21 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS II Complemento: QUADRA 31 LOTE 45 Sequência: 3830 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 213 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 3830 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 4 Zona: 1 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 017 MCA Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Problema já resolvido Cliente no local? : Não Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Equipe foi local está 17 mca não foi constatado falta de água.		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86313427 Data de Criação: 08/09/2026 08:42:01 Cliente: 17841 - AGRO FUTURO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Solicitante: AGRO FUTURO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 48706/2026-1 Endereço: RUA RADIAL ARAGUAIA, QD 12 LT 36 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66984211008 Tipo: baixa pressao Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 09/09/2026 06:30:55 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 08/09/2026 08:16 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 251 Fim Execução: 08/09/2026 08:22 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS Complemento: QD 12 LT 36 Sequência: 1050 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 251 Número do Lote: 0 Número da Quadra: 1050 Tipo Ligação: Agua Setor: 1 Rota: 2 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 013 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86313427 Data de Criação: 08/09/2026 08:42:01 Cliente: 17841 - AGRO FUTURO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Solicitante: AGRO FUTURO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 48706/2026-1 Endereço: RUA RADIAL ARAGUAIA, QD 12 LT 36 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66984211008 Tipo: baixa pressao Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 09/09/2026 06:30:55 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 08/09/2026 08:16 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 251 Fim Execução: 08/09/2026 08:22 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS Complemento: QD 12 LT 36 Sequência: 1050 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 251 Número do Lote: 0 Número da Quadra: 1050 Tipo Ligação: Agua Setor: 1 Rota: 2 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 013 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86313427 Data de Criação: 08/09/2026 08:42:01 Cliente: 17841 - AGRO FUTURO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Solicitante: AGRO FUTURO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 48706/2026-1 Endereço: RUA RADIAL ARAGUAIA, QD 12 LT 36 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66984211008 Tipo: baixa pressao Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 09/09/2026 06:30:55 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 08/09/2026 08:16 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 251 Fim Execução: 08/09/2026 08:22 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS Complemento: QD 12 LT 36 Sequência: 1050 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 251 Número do Lote: 0 Número da Quadra: 1050 Tipo Ligação: Agua Setor: 1 Rota: 2 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 013 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86387043 Data de Criação: 08/09/2026 16:26:01 Cliente: 16860 - INSUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA Solicitante: INSUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 48757/2026-1 Endereço: RUA RADIAL BABINSK, LT 12-A QD 12 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: SR. FERNANDO FACHOLLI SOLICITA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA POIS MESMA ESTÁ COM MATRÍCULA ATIVA E SEM ÁGUA NA RESIDÊNCIA.OBS.: CLIENTE RELATA QUE ESTA SEM AGUA HA 4 DIAS, SE FOR VERIFICADO MESMO A FALTA DE AGUA POR GENTILEZA FAZER O ABASTECIMENTO COM O CAMINHAO PIPA.IR ATE O LOCAL EM HORARIO COMERCIAL DAS 07:40H FONE: 44998392037. Ano: 2026 Programação: 09/09/2026 06:30:55 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 08/09/2026 08:27 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 466 Fim Execução: 08/09/2026 08:30 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS Complemento: LT 12-A QD 12 Sequência: 810 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 466 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 810 Tipo Ligação: Agua Setor: 13 Rota: 2 Zona: 1 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 014 MCA Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 14 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86415383 Data de Criação: 09/09/2026 07:46:00 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 49029/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope03 Ano: 2026 Programação: 09/09/2026 07:46:23 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86449175 Data de Criação: 09/09/2026 10:52:02 Cliente: 15634 - RONALDO PEREIRA DA SILVA Solicitante: RONALDO PEREIRA DA SILVA Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 49054/2026-1 Endereço: RUA AI-04, QD: 19 LOT:16 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento WhatsappProtocolo: 20260909027975cliente reclama de falta de agua, não consta no /ARCGIS/ informação de falta de água pede urgencia na solicitação. Ano: 2026 Programação: 11/09/2026 09:20:50 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-04		
Informações Complementares Início Execução: 10/09/2026 13:04 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 825 Fim Execução: 10/09/2026 13:08 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: ARCO IRIS Complemento: QD: 19 LOT:16 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL Sequência: 6650 ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 825 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 6650 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 1 Zona: 1 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 023 MCA Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Problema já resolvido Cliente no local? : Não Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Foi verificado e não há falta de agua no local , foi verificado também a pressão. Pressão MCA: 23 Mca		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86511554 Data de Criação: 10/09/2026 07:29:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 49192/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope03 Ano: 2026 Programação: 10/09/2026 07:29:27 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86681371 Data de Criação: 11/09/2026 16:29:02 Cliente: 15335 - PAMELA CAMILA SOUZA SILVA Solicitante: PAMELA CAMILA SOUZA SILVA Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 50625/2026-1 Endereço: RUA 11, QD 04 LOTE 40 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Atendimento IA Número para contato: 66992102124 Tipo: sem agua Verificou se o registro está aberto: Sim Ano: 2026 Programação: 14/09/2026 13:47:28 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 13/09/2026 14:11 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 4 Fim Execução: 13/09/2026 14:15 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL TRIUNFO Complemento: QD 04 LOTE 40 Sequência: 2210 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 4 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 2210 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Rota: 3 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 022 MCA Zona: 1 Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Nome do usuário que reordenou: Luciano Silvio da Silva de Mendonca Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 22 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86724267 Data de Criação: 14/09/2026 07:17:01 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 50738/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE03 Ano: 2026 Programação: 14/09/2026 07:17:37 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 13/09/2026 07:20 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 20 Fim Execução: 13/09/2026 07:24 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL COLINA PARK I Complemento: QD 03 LT 05 Número do Imóvel: 0 Sequência: 85 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 20 Número do Lote: 0 Número da Quadra: 85 Tipo Ligação: Agua e Esgoto Setor: 1 Rota: 7 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 010 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 10 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86802065 Data de Criação: 14/09/2026 16:29:00 Cliente: 14536 - LACY MARQUES VIEIRA Solicitante: LACY MARQUES VIEIRA Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 50803/2026-1 Endereço: RUA RIO TAPIRAPE, QUADRA:04 LOTE:02 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Dados Solicitação: Tipo Solicitação: Falta de águaAssunto: religação Descrição: falta de águaCPF: 19720424168Matricula: 14536Informe um e-mail para acompanhar o andamento da solicitação: fernandovperez@bol.com.brOs seus vizinhos possuem o mesmo problema?: Não seiFoi verificado que o registro do quadro está aberto?: Sim Ano: 2026 Programação: 15/09/2026 08:16:28 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86834972 Data de Criação: 15/09/2026 08:20:03 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 50908/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE03 Ano: 2026 Programação: 15/09/2026 08:20:23 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87367482 Data de Criação: 23/09/2026 07:27:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 52015/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 23/09/2026 07:27:20 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87369483 Data de Criação: 23/09/2026 07:39:02 Cliente: 17149 - CLEITIANE BORGES DOS SANTOS Solicitante: CLEITIANE BORGES DOS SANTOS Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 52018/2026-1 Endereço: RUA 41, QD06 LT11 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: SRA. CLEITIANE BORGES DOS SANTOS SOLICITA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA EM SEU IMOVEL, POIS O MESMO INFORMOU QUE A ÁGUA ESTÁ CHEGANDO MUITO FRACA EM SEU IMOVEL. REGISTRAR FOTOS E COMENTARIOS. FONE: 94992045636 Ano: 2026 Programação: 23/09/2026 07:54:41 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 22/09/2026 08:32 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 285 Fim Execução: 22/09/2026 08:36 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL COLINA PARK I Complemento: QD06 LT11 Sequência: 455 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 285 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 455 Tipo Ligação: Agua e Esgoto Setor: 12 Rota: 7 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 013 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87445996 Data de Criação: 24/09/2026 07:20:03 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 52303/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 24/09/2026 07:20:34 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87491258 Data de Criação: 24/09/2026 15:02:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 52351/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE03 Ano: 2026 Programação: 24/09/2026 15:11:50 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87521178 Data de Criação: 25/09/2026 07:39:01 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 52458/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 25/09/2026 07:39:22 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 24/09/2026 07:42 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 20 Fim Execução: 24/09/2026 07:45 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL COLINA PARK I Complemento: QD 03 LT 05 Número do Imóvel: 0 Sequência: 85 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 20 Número do Lote: 0 Número da Quadra: 85 Tipo Ligação: Agua e Esgoto Setor: 1 Rota: 7 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 013 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 13 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87604203 Data de Criação: 25/09/2026 15:03:01 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 52655/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 25/09/2026 15:03:10 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87827866 Data de Criação: 30/09/2026 06:35:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 53046/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope03 Ano: 2026 Programação: 30/09/2026 06:41:50 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87880398 Data de Criação: 30/09/2026 14:54:03 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 53500/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 30/09/2026 14:54:13 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86954867 Data de Criação: 16/09/2026 14:21:01 Cliente: 14287 - MOISES ASSIS ROCHA Solicitante: MOISES ASSIS ROCHA Serviço Realizado: 146004-VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA Protocolo de Origem: 51603/2026-1 Endereço: RUA 17, QD24 LT52 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: SR. MOISES ASSIS ROCHA SOLICITA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA POIS MESMA ESTÁ COM MATRÍCULA ATIVA E SEM ÁGUA NA RESIDÊNCIA. OBS.: MATRICULA ESTÁ COMO ATIVA POREM O CLIENTE RELATA 3 DIAS SEM AGUA, SER FOR IDENTIFICADO A FALTA DE AGUA POR GENTILEZA FAZER O ABASTECIMENTO COM O CAMINHAO PIPA.FONE: 66984388461 Ano: 2026 Programação: 16/09/2026 14:28:58 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 15/09/2026 14:48 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 929 Fim Execução: 15/09/2026 14:53 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL TRIUNFO Complemento: QD24 LT52 Sequência: 1960 Utilização: RESIDENCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 929 Número do Lote: 1 Número da Quadra: 1960 Tipo Ligação: Agua Setor: 15 Qual A Pressão Da Rede (Mca): 022 MCA Rota: 1 Zona: 1 Acesso ao hidrômetro?: Sim Foi constatado falta d'água?: Não Por que não procede?: Manobra / abastecimento intermitente Cliente no local? : Sim Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de falta de água Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 22 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 86995351 Data de Criação: 17/09/2026 07:04:01 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51632/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope-03 Ano: 2026 Programação: 17/09/2026 07:04:31 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87073812 Data de Criação: 18/09/2026 07:48:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51745/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 18/09/2026 07:48:32 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87103397 Data de Criação: 18/09/2026 10:33:04 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51756/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 18/09/2026 10:33:29 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

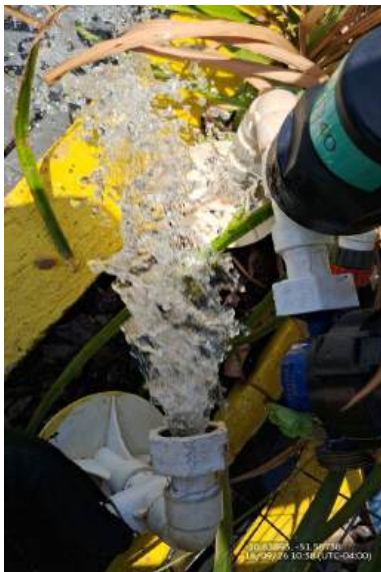




Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87135691 Data de Criação: 18/09/2026 13:21:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51764/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope-03 Ano: 2026 Programação: 18/09/2026 13:21:51 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 17/09/2026 13:23 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 20 Fim Execução: 17/09/2026 13:25 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL COLINA PARK I Complemento: QD 03 LT 05 Número do Imóvel: 0 ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 20 Sequência: 85 Utilização: COMERCIAL NORMAL Número do Lote: 0 Número da Quadra: 85 Tipo Ligação: Agua e Esgoto Setor: 1 Rota: 7 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 012 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso, no local atende com a pressão de 12 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87204809 Data de Criação: 21/09/2026 06:55:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51792/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 21/09/2026 06:56:43 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87264292 Data de Criação: 21/09/2026 15:06:02 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51811/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03 Ano: 2026 Programação: 21/09/2026 15:19:10 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		
Informações Complementares Início Execução: 20/09/2026 15:23 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 20 Fim Execução: 20/09/2026 15:27 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		
Formulário de Perguntas em Campo Bairro: RESIDENCIAL COLINA PARK I Complemento: QD 03 LT 05 Número do Imóvel: 0 Sequência: 85 Utilização: COMERCIAL NORMAL ULTIMA LEITURA DO HIDROMETRO: 20 Número do Lote: 0 Número da Quadra: 85 Tipo Ligação: Agua e Esgoto Setor: 1 Rota: 7 Zona: 1 Local Da Falta D´Agua: ISOLADO Qual a pressão (mca)?: 011 MCA Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?: Sim Resposta APR: Não Cidade: CONFRESA		
Parecer de Campo Parecer: Verificação de pressão baixa Realizado com sucesso no local atende com a pressão de 11 MCA		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87301148 Data de Criação: 22/09/2026 07:47:03 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51868/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope03 Ano: 2026 Programação: 22/09/2026 07:47:33 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



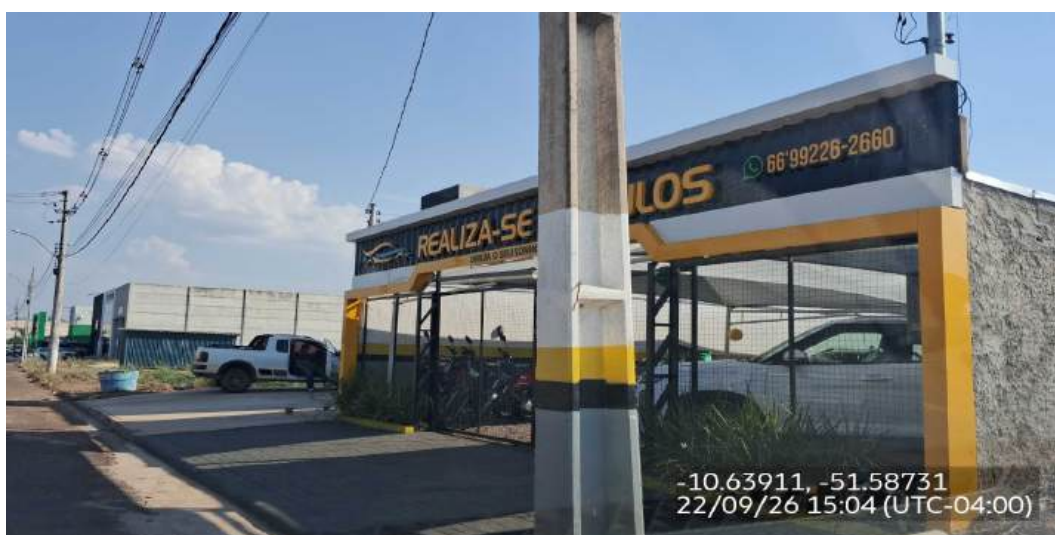
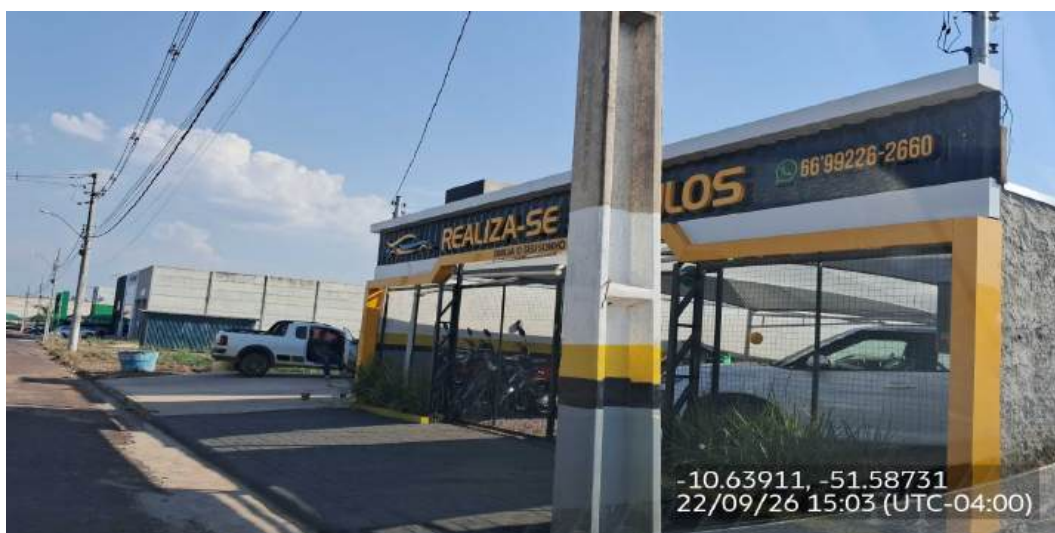
	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 87342340 Data de Criação: 22/09/2026 15:03:01 Cliente: 19153 - RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Solicitante: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 127001-VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA Protocolo de Origem: 51913/2026-1 Endereço: RUA VIA ARTERIAL 1,0 QD 03 LT 05 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: acoope-03 Ano: 2026 Programação: 22/09/2026 15:03:08 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-03		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Anexo II

Relatório de Qualidade da Água

Confresa, 8 de outubro de 2026

Carta ACO n. 396/2026

Protocolo n 7509/2026

De: Águas de Confresa S.A.

Para: Secretaria Municipal de Saúde de Confresa – MT

Ref.: Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano – setembro de 2026

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos, por meio deste, o Formulário de Controle do Sistema de Abastecimento de Água, bem como os laudos de análises laboratoriais relativos ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano, correspondentes ao mês de setembro de 2026.

Ressaltamos que os documentos ora enviados estão em conformidade com os parâmetros e exigências estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de julho de 2021, que dispõe sobre os padrões de qualidade da água destinada ao consumo humano.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de analisar o material encaminhado e proceder com o devido envio às instâncias competentes dos Governos Estadual e Federal.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Leticia Yule

Leticia Yule Zavarizzi
Gerente de Operações-MT02

Águas de Confresa S.A.
CNPJ: 19.310.815\0001-03

Anderson Leme da Silva

Anderson Leme da Silva
Gerente Comercial-MT02

Águas de Confresa S.A.
CNPJ: 19.310.815\0001-03



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO SAA					
UF	MT	Município	CONFRESA	Mês/Ano de referência	09/2026
Nome do SAA		SISTEMA 01 – CONFRESA		Código SAA (Sisagua)	
Instituição responsável pela produção		ÁGUAS DE CONFRESA			
PARTE II – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU 2-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)					
1 – TRATAMENTO DA ÁGUA					
Nome da ETA/UTA		ETA CACAU		Data de preenchimento do relatório mensal	08/10/2026
Responsável pelas informações		GIOVANA DUALIBI		Cargo do Responsável	ANALISTA SENIOR
A ETA operou no mês?		☒ Sim ☐ Não		Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	
1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO: ☒ Superficial ☐ Subterrâneo					
Nome: Córrego CACAU Latitude: _____ Longitude: _____					
Escherichia coli		Amostra Córrego Cacau	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	22/09/2026	/ /	/ /	/ /
	E.coli/100mL	250			
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) ⁽¹⁾	715,00			
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL) ^(1,2)	-			
Cryptosporidium⁽³⁾		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Oocistos/L				
Giardia⁽³⁾		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Cistos/L				
Clorofila-a⁽⁴⁾		Amostra Córrego Cacau	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	22/09/2026	/ /	/ /	/ /
	Clorofila-a (µg/L)	1,97			
Fitoplâncton⁽⁵⁾		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Organismos/mL				
	Percentual de cianobactérias (%)				



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

		Amostra Córrego Cacau (Células/mL)	Amostra 2 (Células/mL)	Amostra 3 (Células/mL)	Amostra 4 (Células/mL)
Cianobactérias⁽⁶⁾	Data da coleta		/ /	/ /	/ /
	Anabaena sp.				
	Aphanizomenon sp.				
	Aphanocapsa sp.				
	Aphanothece sp.				
	Chroococcus sp.				
	Cuspidothrix sp.				
	Cyanodictyon sp.				
	Cylindrospermopsis sp.				
	Dolichospermum sp.				
	Geitlerinema sp.				
	Jaaginema sp.				
	Lyngbya sp.				
	Microcystis sp.				
	Nostoc sp.				
	Oscillatoria sp.				
	Planktothrix sp.				
	Planktolyngbya sp.				
	Pseudoanabaena sp.				
	Radiocystis sp.				
	Raphidiopsis sp.				
	Sphaerpermopsis sp.				
	Synechococcus sp.				
	Synechocystis sp.				
	Tychonema sp.				
	Umezakia sp.				
	Outro(s) gênero(s)*				
	Total de cianobactérias				
Cianotoxinas⁽⁷⁾ Microcistina (µg/L)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				
Cianotoxinas⁽⁷⁾ Saxitoxina		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

(µg equivalente STX/L)	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				
Cianotoxinas⁽⁷⁾ Cilindrospermopsina (µg/L)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				

(1) Habilitado para ponto de captação superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com base no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser realizada análise de clorofila-a no manancial, com frequência mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5) Quando os resultados da análise de clorofila-a revelarem concentração igual ou superior a 10 µg/L, deve-se proceder a nova coleta de amostra para análise do fitoplâncton; (6) Deverá ser monitorado em frequência semanal se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL; (7) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada apenas uma opção para o resultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (9) Caso tenha sido selecionada a opção "<LD" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo "LD", do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (10) Caso tenha sido selecionada a opção "< LQ (entre LD e LQ)" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo "LQ", do contrário o preenchimento desse campo é opcional.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

1.2 – ÁGUA TRATADA		
Turbidez (filtração rápida)⁽¹²⁾	Pós-filtração ou Pré-desinfecção⁽¹¹⁾	
	Número de amostras analisadas	401
	Percentil 95 (uT)	0,97
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	198
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	101
	Número de dados ≤ 0,3 uT	102
Turbidez (filtração lenta)⁽¹²⁾	Pós-filtração ou Pré-desinfecção⁽¹¹⁾	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 2,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 2,0 uT	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 1,0 uT	
	Número de dados ≤ 0,3 uT	
Turbidez (filtração em membrana)⁽¹²⁾	Pós-filtração ou Pré-desinfecção⁽¹¹⁾	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 0,3 uT	
	Número de dados > 0,1 uT e ≤ 0,3 uT	
	Número de dados ≤ 0,1 uT	

(11) Deve ser preenchido conforme o cadastro da ETA; (12) Deve ser preenchido conforme o tipo de filtração informado no cadastro da ETA.



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

1.2 – ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)		
Turbidez⁽¹³⁾	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	408
	Percentil 95 (uT)	0,99
	Número de dados > 5,0 uT	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	408
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)⁽¹³⁾	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	408
	Percentil 95 (uH)	13,57
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	408
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	408
Fluoreto⁽¹⁴⁾	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias (°C)	28
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Número de amostras analisadas	408
	Percentil 95 (mg/L)	0,75
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	408
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	03
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	401
	Número de dados < 0,6 mg/L	04
Desinfecção⁽¹⁵⁾ (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	408



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

	Percentil 95(mg/L)	1,9			
	Número de dados >5,0 mg/L	0			
	Número de dados $\geq 0,2$ e $\leq 5,0$ mg/L	408			
	Número de dados <0,2 mg/L	0			
Desinfecção⁽¹⁵⁾ (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas				
	Percentil 95(mg/L)				
	Número de dados >4,0 mg/L				
	Número de dados >2,0 e $\leq 4,0$ mg/L				
	Número de dados < 2,0 mg/L				
Desinfecção⁽¹⁵⁾ (Dióxido de Cloro)	Número de amostras analisadas				
	Percentil 95(mg/L)				
	Número de dados >1,0 mg/L				
	Número de dados >0,2 e $\leq 1,0$ mg/L				
	Número de dados < 0,2 mg/L				
Coliformes Totais	Saída do tratamento				
	Número de amostras analisadas	09			
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0			
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	09			
Escherichia coli⁽¹⁶⁾	Saída do tratamento				
	Número de amostras analisadas	09			
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i>	0			
	Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	09			
Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)				
Cianotoxinas⁽¹⁷⁾ Microcistina (µg/L)	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				
Cianotoxinas⁽¹⁷⁾ Saxitoxina	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾				



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

(µg equivalente STX/L)		☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				
Cianotoxinas⁽¹⁷⁾ Cilindrospermopsina (µg/L)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				
Acrilamida		Amostra 1			
	Data da coleta	/ /			
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)			
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				
Epicloridrina		Amostra 1			
	Data da coleta	/ /			
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)			
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				

(13) Campos devem ser preenchidos conforme informações do cadastro da ETA; (14) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso no Anexo XX da PRC nº5/2017 é de 1,5 mg/L.; (15) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção); (16) O monitoramento do parâmetro *Escherichia coli* na saída do tratamento não é exigido pela norma; (17) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.

Nota₂: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

2 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
Município/UF	CONFRESA/MT			Data de preenchimento do relatório mensal	08/10/2026
Instituição responsável pela distribuição	ÁGUAS DE CONFRESA				
Responsável pelas informações	GIOVANA DUALIBI		Cargo do Responsável	ANALISTA SENIOR	
O sistema de distribuição recebeu água no mês?	☒ Sim ☐ Não		Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição não recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.		
2.1 – Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) – Número de eventos					
Nome da Localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
CENTRO	01	0	26	0	0
VILA 2000	0	0	0	0	0
VILA NOVA	0	0	01	0	0
MORADA NOVA	0	0	0	0	0
MORADA NOVA III	0	0	0	0	0
IMPERIAL ECO PARK	0	0	0	0	0
CIDADE NOVA	0	0	01	0	0
RESIDENCIAL TRIUNFO	0	0	0	0	0
JARDIM PLANALTO	0	0	0	0	0
ARCO IRIS	0	0	0	0	0
ARCO IRIS II	0	0	0	0	0
SANTA LUZIA	0	0	0	0	0
JARDIM VITORIA	0	0	0	0	0
JARDIM VITORIA II	0	0	0	0	0
SETOR SAUDE	0	0	0	0	0
UNIVERSITÁRIO	0	0	0	0	0
PAVILHÃO	0	0	0	0	0
JARDIM TROPICAL	0	0	0	0	0
JARDIM DO EDEM	0	0	01	0	0
2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA					
Turbidez⁽¹⁸⁾	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			29	
	Número de dados > 5,0 uT ⁽¹⁹⁾			0	
	Número de dados ≤ 5,0 uT			29	
Cor⁽¹⁸⁾	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			29	
	Número de dados > 15,0 uH ⁽¹⁹⁾			0	
	Número de dados ≤ 15,0 uH			29	



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

pH ⁽²⁰⁾	Sistema de distribuição					
	Número de amostras analisadas					
Fluoreto ^(18,20,21)	Sistema de distribuição					
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)					
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017		Calculado automaticamente pelo Sisagua			
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017		Calculado automaticamente pelo Sisagua			
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017		Calculado automaticamente pelo Sisagua			
	Número de amostras analisadas					
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017					
	Número de dados > 1,5 mg/L ⁽¹⁹⁾					
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L					
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017					
	Número de dados > [Máximo] mg/L ⁽¹⁹⁾					
	Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L					
	Número de dados < [Mínimo] mg/L ⁽¹⁹⁾					
	Desinfecção ^(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição				
		Número de amostras analisadas		29		
Número de dados >5,0 mg/L ⁽¹⁹⁾		0				
Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0 mg/L		29				
Número de dados <0,2 mg/L ⁽¹⁹⁾		0				
Desinfecção ^(18, 22) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas					
	Número de dados >4,0 mg/L ⁽¹⁹⁾					
	Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L					
	Número de dados < 2,0 mg/L ⁽¹⁹⁾					
Desinfecção ^(18, 22) (Dióxido de Cloro)	Número de amostras analisadas					
	Número de dados >1,0 mg/L ⁽¹⁹⁾					
	Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L					
	Número de dados < 0,2 mg/L ⁽¹⁹⁾					
Coliformes Totais ⁽¹⁸⁾	Sistema de distribuição					
	Número de amostras analisadas		29			
	Nº de amostras com presença de coliformes totais ⁽¹⁹⁾		0			
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais		29			
Escherichia coli ⁽¹⁸⁾	Sistema de distribuição					
	Número de amostras analisadas		29			
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli ⁽¹⁹⁾		0			
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli		29			
Cianotoxinas ⁽⁵⁾		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Microcistina (µg/L)	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				

Cianotoxinas ⁽⁵⁾ Saxitoxina (µg equivalente STX/L)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L)				
	LQ (µg/L)				

Cianotoxinas ⁽⁵⁾ Cilindrospermopsina (µg/L)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	/ /	/ /	/ /	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise				
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾				
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾				

Acrilamida		Amostra 1
	Data da coleta	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise	
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾	
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾	

Epicloridrina		Amostra 1
	Data da coleta	/ /
	Resultado (µg/L) ⁽⁸⁾	☐ < LD ☐ < LQ (entre LD e LQ)
	Data da análise	
	LD (µg/L) ⁽⁹⁾	
	LQ (µg/L) ⁽¹⁰⁾	

(18) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (19) Caso existam resultados nessa faixa, devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página; (20) O monitoramento do parâmetro no sistema de distribuição não é exigido pela norma; (21) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº 5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 é de 1,5 mg/L; (22) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção).

Nota3: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

Parâmetro	Data da coleta	Área ou Local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado*	Providência*
Flúor	09/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,06	RECOLETA
Flúor	09/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,06	RECOLETA
Flúor	14/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,06	RECOLETA
Flúor	14/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,06	RECOLETA
Flúor	29/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,97	RECOLETA
Flúor	29/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,94	RECOLETA
Flúor	29/09/2026	Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau				0,94	RECOLETA

Nota4: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593846 - Rede - FQ - Antiga Águas de Confresa – Av. Brasil, nº 525, Jd. Vitória	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,81mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,30	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,79	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: af7051fac3014984a0b72bb52e1ac998

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Relatório de Ensaio: 47308/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593846 - Rede - FQ - Antiga Águas de Confresa – Av. Brasil, nº 525, Jd. Vitória	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,81mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,81	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: af7051fac3014984a0b72bb52e1ac998
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593845 - Rede - FQ - CEJA Creusli de Souza Ramos – Rua do Piquizeiro, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,73mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,60	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,00	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 655ba593bbba44e7bfd384664a2519bdA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593845 - Rede - FQ - CEJA Creusli de Souza Ramos – Rua do Piquizeiro, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,73mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,73	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 655ba593bbba44e7bfd384664a2519bd
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593844 - Rede - FQ - Rua Progresso, nº 55, Jd. do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,73mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	6,40	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,10	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4c41c4e079884d208e71136ea2ae462e
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--



Relatório de Ensaio: 47310/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593844 - Rede - FQ - Rua Progresso, nº 55, Jd. do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,73mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,73	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4c41c4e079884d208e71136ea2ae462e

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593843 - Rede - FQ - Rua Guarantã, nº 242, Setor Babinsk	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,77mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,80	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,91	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7327761319094f4f9fe7feda9d594389
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593843 - Rede - FQ - Rua Garantã, nº 242, Setor Babinsk	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,77mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,77	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7327761319094f4f9fe7feda9d594389
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593842 - Rede - FQ - Rua 01, esquina com Rua 19, s/n, Residencial Triunfo	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,81mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	6,10	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,95	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3c21978d84c041fa9fd9bdcc855275e0

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Relatório de Ensaio: 47312/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593842 - Rede - FQ - Rua 01, esquina com Rua 19, s/n, Residencial Triunfo	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,81mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,81	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3c21978d84c041fa9fd9bdcc855275e0
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud .
--

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593841 - Rede - FQ - Rua da Paz, 72 - Jardim do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,77mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,20	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,01	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7568dbea522346f2a87b7acec4331006

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Relatório de Ensaio: 47313/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593841 - Rede - FQ - Rua da Paz, 72 - Jardim do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,77mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,77	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.


Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7568dbea522346f2a87b7acec4331006
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593840 - Rede - FQ - Escola Mun. Central – Rua Canelinha, nº 19, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	6,70	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,89	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 757f347ba42349b8a5f56b3aad3e77d3

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Relatório de Ensaio: 47314/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593840 - Rede - FQ - Escola Mun. Central – Rua Canelinha, nº 19, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,91	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 757f347ba42349b8a5f56b3aad3e77d3
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593839 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
pH: 6,45	Cloro Residual Livre: 1,20mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 6f3e02fad35945a7b224ec3a35b234dc

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593838 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
pH: 6,45	Cloro Residual Livre: 1,20mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
● LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. ● Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. ● Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. ● É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. ● Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). ● (*) Serviço subcontratado. ● A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 270da338639542eaa7a845c9a837ca05

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.





Relatório de Ensaio: 47317/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593837 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
pH: 6,45	Cloro Residual Livre: 1,20mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	7,40	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	< 0,06	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	16/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,98	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: a1789d9e7e4f4b8ca2d6a606e30fad01

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 47317/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 47317/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593837 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
pH: 6,45	Cloro Residual Livre: 1,20mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,20	-	-	14/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,45	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Chave de Validação: a1789d9e7e4f4b8ca2d6a606e30fad01A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 47318/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593836 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
pH: 6,45	Cloro Residual Livre: 1,20mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	7,40	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	< 0,06	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	16/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,99	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3b82a313735a4ffeb10d563d1c3d13b4

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 47318/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 47318/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593836 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
pH: 6,45	Cloro Residual Livre: 1,20mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,20	-	-	14/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,45	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3b82a313735a4ffeb10d563d1c3d13b4A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 07/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593716 - Manancial Superficial - Córrego Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 22/09/2026	Data Recebimento: 23/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00
Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 5,30

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Clorofila A	µg/L	1,97	< 1,97	SMWW 10200-H	≤ 30	25/09/2026
Escherichia coli	UFC/100mL	1,00	2,50 x 10 ²	SMWW 9222 B	≤ 1000	23/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 9073f6a657044e30b380a90c1c0c6503A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Relatório de Ensaio: 50501/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612731 - Rede - MB - Igreja Assembleia de Deus Madureira – Rua Ulisses Guimarães, s/n, Vila 2000	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,97mgCl ₂ /L
pH: 6,51	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: aee1c190c039491287205c0a9951dbc4

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612730 - Rede - MB - IFMT-Av. Vilmar Fernandes, nº 300, Santa Luzia	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L
pH: 6,61	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 1c259e3f5d684cf08168b26c0042c3c0A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612729 - Rede - MB - Rua Santos Dumont, nº 16, Aeroporto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 1,03mgCl ₂ /L
pH: 6,57	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 84cf6087938c4b31a1a06495775378b1A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612728 - Rede - MB - Hospital Municipal - HD Nº. Y22G195748	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90
Cloro Residual Livre: 0,85mgCl ₂ /L	pH: 6,39

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3f6ce91122b641809f10993ad9edda4e

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612727 - Rede - MB - Hospital Municipal - HD Nº. Y22G195749	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,87mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 1c507c3b804d4f688840232fd28cabfdA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

**Relatório de Ensaio: 50506/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612726 - Rede - MB - Barracão da EVS – Rua Laudicéia, Quadra 20, Lote 04, Tropical	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,93mgCl ₂ /L
pH: 6,51	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 382138d1105c431bb02d81668ad7687b

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 50507/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612725 - Rede - FQ - Igreja Assembleia de Deus Madureira - Rua Ulisses Guimarães, s/n, Vila 2000	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,97mgCl ₂ /L
pH: 6,51	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,50	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,75	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7fe0dcd4777343ff82c80a9150c2bd6f

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612725 - Rede - FQ - Igreja Assembleia de Deus Madureira – Rua Ulisses Guimarães, s/n, Vila 2000	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,97mgCl2/L
pH: 6,51	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,97	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7fe0dcd4777343ff82c80a9150c2bd6fA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612724 - Rede - FQ - IFMT-Av. Vilmar Fernandes, nº 300, Santa Luzia	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L
pH: 6,61	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,50	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,77	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4a6bdc699e52495785b828dd77a15486A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Relatório de Ensaio: 50508/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612724 - Rede - FQ - IFMT-Av. Vilmar Fernandes, nº 300, Santa Luzia	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl2/L
pH: 6,61	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,91	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4a6bdc699e52495785b828dd77a15486A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612722 - Rede - FQ - Hospital Municipal - HD Nº. Y22G195748	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,85mgCl ₂ /L
pH: 6,39	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,90	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,75	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: bbbcf5ad92254406a19c16d2b86acea4A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.


Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 50509/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612722 - Rede - FQ - Hospital Municipal - HD Nº. Y22G195748	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,85mgCl2/L
pH: 6,39	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,85	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: bbbcf5ad92254406a19c16d2b86acea4A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612721 - Rede - FQ - Hospital Municipal - HD Nº. Y22G195749	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,87mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	6,10	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,72	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 647f2682f0874c5d8e6bb38316eeab50A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Relatório de Ensaio: 50510/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612721 - Rede - FQ - Hospital Municipal - HD N°. Y22G195749	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,87mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,87	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 647f2682f0874c5d8e6bb38316eeab50A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612720 - Rede - FQ - Barracão da EVS – Rua Laudicéia, Quadra 20, Lote 04, Tropical	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,93mgCl ₂ /L
pH: 6,51	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	10,40	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,19	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 87daaf6e41040e1880501d40cb36796A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612720 - Rede - FQ - Barracão da EVS – Rua Laudicéia, Quadra 20, Lote 04, Tropical	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 0,93mgCl2/L
pH: 6,51	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,93	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 87daaaf6e41040e1880501d40cb36796A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612719 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,43	Cloro Residual Livre: 1,81mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
● LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. ● Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. ● Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. ● É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. ● Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). ● (*) Serviço subcontratado. ● A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 2d2c1f9f2e984aff84484753c5ea7fba

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612718 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,43	Cloro Residual Livre: 1,81mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 8c1c76660e814b09a41445097a0ae4b5

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612716 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,51	Cloro Residual Livre: 0,97mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	30/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: a1e0fa32d8ed442bb2cd0c93868eace4

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Relatório de Ensaio: 50515/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612714 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,61	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	10,90	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	0,94	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	02/10/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,23	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: ffe5b0c3dad44e42ac33cd31b7aaaba7

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 50515/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 50515/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612714 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,61	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,81	-	-	29/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,61	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: ffe5b0c3dad44e42ac33cd31b7aaaba7A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

**Relatório de Ensaio: 50516/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612713 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,43	Cloro Residual Livre: 1,81mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	11,00	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	0,94	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	02/10/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,22	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 817c2b3649024261848f37488ce8e05f

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 50516/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 50516/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612713 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,43	Cloro Residual Livre: 1,81mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,81	-	-	29/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,43	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 817c2b3649024261848f37488ce8e05f


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

**Relatório de Ensaio: 50517/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612712 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,49	Cloro Residual Livre: 1,81mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	11,00	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	0,97	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	02/10/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,23	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 8cd0f94792c84e5e92ca760a8a362719

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 50517/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 50517/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612712 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
pH: 6,49	Cloro Residual Livre: 1,81mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,81	-	-	29/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,49	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 8cd0f94792c84e5e92ca760a8a362719


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612723 - Rede - FQ - Rua Santos Dumont, nº 16, Aeroporto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 1,03mgCl ₂ /L
pH: 6,57	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	11,10	SMWW 2120E	≤ 15	30/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,23	SMWW 2130B	≤ 5	30/09/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 9221e20f84984a9ca3d85db29277a61aA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.


Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 50528/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 05/10/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 612723 - Rede - FQ - Rua Santos Dumont, nº 16, Aeroporto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 29/09/2026	Data Recebimento: 30/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 27,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 6,90	Cloro Residual Livre: 1,03mgCl2/L
pH: 6,57	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,03	-	-	29/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 9221e20f84984a9ca3d85db29277a61a


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 45169/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593735 - Rede - MB - Fort Pizzaria – Rua Jerusalém, s/n, Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,52mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 07da8674815b47fe8f1e0ad7001ab474

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593734 - Rede - MB - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente – Rua JK, nº 107, Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,35mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 094e6e4a43d944689b678b98e7c959ffA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.


Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593733 - Rede - MB - Secretaria Mun. de Saúde – Av. Ayrton Sena, nº 158, Pavilhão	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,48mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7912fbb8bd584aa98fcdf8a440c386ceA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.


Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

**Relatório de Ensaio: 45172/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315

**Data de Publicação:** 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593732 - Rede - FQ - Unid. de Saúde da Família Vila Nova – Rua Tapirapé, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,45mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	7,70	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,61	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: ec7abad9a8b64265bca46c2ae67300d0

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593732 - Rede - FQ - Unid. de Saúde da Família Vila Nova – Rua Tapirapé, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,45mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,45	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: ec7abad9a8b64265bca46c2ae67300d0A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593731 - Rede - FQ - Rua Tapirapé, nº 416, Setor Sudoeste	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,38mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,30	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,50	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 54540bee01df4e1481342d9683ef8798A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.


Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593731 - Rede - FQ - Rua Tapirapé, nº 416, Setor Sudoeste	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,38mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,38	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 54540bee01df4e1481342d9683ef8798A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593730 - Rede - FQ - Rua Deoneide Perin, nº 179, Setor da Saúde	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	10,90	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,94	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4cdb1e0f9ba6463298a272bd9b7207c4A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593730 - Rede - FQ - Rua Deoneide Perin, nº 179, Setor da Saúde	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,40	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4cdb1e0f9ba6463298a272bd9b7207c4A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Relatório de Ensaio: 45175/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593729 - Rede - FQ - Escola Mun. Gov. Agamenon Magalhães – Rua Belém, s/n, Setor da Saúde	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,10	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,48	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: e5af2a246e444b2d802d452f9da03afb

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593729 - Rede - FQ - Escola Mun. Gov. Agamenon Magalhães – Rua Belém, s/n, Setor da Saúde	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,40mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,40	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: e5af2a246e444b2d802d452f9da03afbA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593728 - Rede - FQ - Fort Pizzaria - Rua Jerusalém, s/n, Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,52mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	10,90	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,30	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 04b44025bdaa4d2f9f4e93e1da4dc66bA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Relatório de Ensaio: 45176/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593728 - Rede - FQ - Fort Pizzaria – Rua Jerusalém, s/n, Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,52mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,52	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 04b44025bdaa4d2f9f4e93e1da4dc66b


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 45177/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593727 - Rede - FQ - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente – Rua JK, nº 107, Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,35mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,30	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	0,47	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 71b204f2ebcf437280b6eca1830c7acd

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593727 - Rede - FQ - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente – Rua JK, nº 107, Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,35mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,35	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 71b204f2ebcf437280b6eca1830c7acdA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593726 - Rede - FQ - Secretaria Mun. de Saúde – Av. Ayrton Sena, nº 158, Pavilhão	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,48mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,90	SMWW 2120E	≤ 15	03/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,05	SMWW 2130B	≤ 5	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 6af29554102c40f8b04096382fb0fd33A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Relatório de Ensaio: 45178/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593726 - Rede - FQ - Secretaria Mun. de Saúde – Av. Ayrton Sena, nº 158, Pavilhão	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,48mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,48	-	-	02/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 6af29554102c40f8b04096382fb0fd33A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593725 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
pH: 6,46	Cloro Residual Livre: 1,50mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
● LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. ● Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. ● Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. ● É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. ● Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). ● (*) Serviço subcontratado. ● A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 2f709a30fb5442cda26d31eff9035449

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593724 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacau	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
pH: 6,46	Cloro Residual Livre: 1,50mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
● LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. ● Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. ● Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. ● É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. ● Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). ● (*) Serviço subcontratado. ● A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: f63ca9e38861434caf90aa8f0d6cf705

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593795 - Rede - MB - Rua das Palmeiras, nº 32, Setor Jd. do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 7c4b1a96d147445f8f9a9e1d63588064A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593794 - Rede - MB - Escola Mun. Vila Tapiraguaia – Rua Tapirapé, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,25mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 800b3893bd52420e9e1cf3b3f8ee53caA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

**Relatório de Ensaio: 46573/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593793 - Rede - MB - Rua 02, Jardim do Éden II	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: f2d82c6325d441569b31def5e214a2deA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593792 - Rede - MB - Rua Vista Alegre, Santa Luzia	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 8e1c7105dbb24b97b8735ac9a0407c44A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593791 - Rede - MB - Rua 09, Triunfo	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,25mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 9c46ab7084ee4cf7b91318e0d1e44be7A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593790 - Rede - MB - Hospital Municipal - HD N°. Y145616497	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,23mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 62a9e6249f864a2f913c0346f40e141aA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

**Relatório de Ensaio: 46577/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315

**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593789 - Rede - MB - Rua Helena Barcelos da Cunha, nº 274, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 8ff97c88822043a5861332fae94d9cfcA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593788 - Rede - MB - Unid. de Saúde da Família Jardim Planalto – Rua Porto Seguro, s/n, Jd. Planalto;	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 22,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 0fcc6f461f5a4f798a8e52f63d8e33baA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.





Relatório de Ensaio: 46579/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593787 - Rede - FQ - Rua das Palmeiras, nº 32, Setor Jd. do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 20,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,00	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,51	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: a2b5ace98f3f4b4b8ee1f35e11ec2c7e

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46579/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593787 - Rede - FQ - Rua das Palmeiras, nº 32, Setor Jd. do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 20,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,22	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: a2b5ace98f3f4b4b8ee1f35e11ec2c7e


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 46580/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593786 - Rede - FQ - Escola Mun. Vila Tapiraguaia – Rua Tapirapé, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,25mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,60	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,03	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 19151729b58542ae89bf0184a54b23d6

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46580/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593786 - Rede - FQ - Escola Mun. Vila Tapiraguaia – Rua Tapirapé, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,25mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,25	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 19151729b58542ae89bf0184a54b23d6A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

**Relatório de Ensaio: 46581/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593785 - Rede - FQ - Rua 02, Jardim do Éden II	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,80	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,58	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3b9a0bc533444420b10b23d77de37d85A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46581/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593785 - Rede - FQ - Rua 02, Jardim do Éden II	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,20mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,20	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 3b9a0bc53344420b10b23d77de37d85A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593784 - Rede - FQ - Rua Vista Alegre, Santa Luzia	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,30	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,39	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 48f9d279f27440399845c8370f0b07cbA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Relatório de Ensaio: 46582/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593784 - Rede - FQ - Rua Vista Alegre, Santa Luzia	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,22	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 48f9d279f27440399845c8370f0b07cbA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 46583/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593783 - Rede - FQ - Rua 09, Triunfo	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,25mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	7,30	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,67	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: a8a3f35718af4ab2b5d14506d222bdd9

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46583/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593783 - Rede - FQ - Rua 09, Triunfo	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,25mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,25	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: a8a3f35718af4ab2b5d14506d222bdd9A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

**Relatório de Ensaio: 46584/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593782 - Rede - FQ - Hospital Municipal - HD Nº. Y145616497	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,23mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,30	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,89	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 202a85799d42462d9856edb5756f06ffA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46584/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593782 - Rede - FQ - Hospital Municipal - HD Nº. Y145616497	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,23mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,23	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 202a85799d42462d9856edb5756f06ffA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1**Gian Pietro Benevento**
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital**Thayana Alves Mattos**
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 46585/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593781 - Rede - FQ - Rua Helena Barcelos da Cunha, nº 274, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 22,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	6,20	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,95	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: f715c521b94f429abaffba2dec503a09

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46585/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593781 - Rede - FQ - Rua Helena Barcelos da Cunha, nº 274, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 22,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,22	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: f715c521b94f429abaffba2dec503a09


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593780 - Rede - FQ - Unid. de Saúde da Família Jardim Planalto – Rua Porto Seguro, s/n, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 20,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl ₂ /L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,20	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,60	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: f0f71e05f385436b8ce133ff2a9a4cd3A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Relatório de Ensaio: 46586/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593780 - Rede - FQ - Unid. de Saúde da Família Jardim Planalto – Rua Porto Seguro, s/n, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 20,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	Cloro Residual Livre: 0,22mgCl2/L
pH: 6,84	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,22	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: f0f71e05f385436b8ce133ff2a9a4cd3

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593779 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
pH: 6,84	Cloro Residual Livre: 1,60mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
● LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. ● Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. ● Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. ● É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. ● Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). ● (*) Serviço subcontratado. ● A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: ac4d5cb2cbad4a668aaadaec8fd420c7

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593778 - Saída de Tratamento - MB - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
pH: 6,84	Cloro Residual Livre: 1,60mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	10/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 99c388ca0b5c4cfba9ac05a361bd4e4e

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



**Relatório de Ensaio: 46589/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593777 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
pH: 6,84	Cloro Residual Livre: 1,60mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	5,70	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	< 0,06	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	16/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,75	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 58ead4484f2a4f53afef6f10f3ab154a

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital



Relatório de Ensaio: 46589/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46589/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593777 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
pH: 6,84	Cloro Residual Livre: 1,60mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,60	-	-	09/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,84	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 58ead4484f2a4f53afef6f10f3ab154aA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593776 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacaú	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
pH: 6,84	Cloro Residual Livre: 1,00mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	4,90	SMWW 2120E	≤ 15	10/09/2026
Fluoreto	mgF-/L	0,06	< 0,06	SMWW 4500-F D	≤ 1,5	16/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,70	SMWW 2130B	≤ 5	10/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 2b2c6b8a26a742e7bb43b45dc0692f4c





Relatório de Ensaio: 46590/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa
Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Benevento".

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thayana A. Mattos".

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Relatório de Ensaio: 46590/2026.0

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Data de Publicação: 17/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593776 - Saída de Tratamento - FQ - Reservatório ETA Cacao	
Matriz: Água	
Data Coleta: 09/09/2026	Data Recebimento: 10/09/2026
pH: 6,84	Cloro Residual Livre: 1,00mgCl ₂ /L
Técnico de Amostragem: Contratante	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 23,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 21,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,70	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	1,60	-	-	09/09/2026
pH (Fornecido pelo Cliente)	-	-	6,84	-	-	09/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 2b2c6b8a26a742e7bb43b45dc0692f4c


A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/1



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593855 - Rede - MB - Escola Mun. Vida Esperança – Rua MN 06, Morada Nova I

Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,87mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: ce184ff4179e43c4a7cc101930c946a1A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593854 - Rede - MB - Antiga Águas de Confresa – Av. Brasil, nº 525, Jd. Vitória

Matriz: Água

Data Coleta: 14/09/2026

Data Recebimento: 15/09/2026

Técnico de Amostragem: Paulo Maciel

Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado):
Nublado

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00

Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90

Cloro Residual Livre: 0,81mgCl₂/L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 1ffad0b6e5e04768b675b6c7348b586aA validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593853 - Rede - MB - CEJA Creusli de Souza Ramos – Rua do Piquizeiro, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,73mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 9d614d923a124089a483f6e9a4aa56c0

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593852 - Rede - MB - Rua Progresso, nº 55, Jd. do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,73mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 0fcce34f7e784b418a46cef4f32e8bb1

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593851 - Rede - MB - Rua Guarantã, nº 242, Setor Babinsk	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,77mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 95cee98acbe6442f92f69e0b0ed0c38f

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593850 - Rede - MB - Rua 01, esquina com Rua 19, s/n, Residencial Triunfo	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,81mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 268ac796aa9e404cabfb48fb8e8e6cd4

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593849 - Rede - MB - Rua da Paz, 72 - Jardim do Éden	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,77mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 9b82ab31f6d343cbbf43133ef78c7581

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593848 - Rede - MB - Escola Mun. Central – Rua Canelinha, nº 19, Jd. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,91mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	15/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: fb25699602a045d9bb8027fab75e87a4

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Data de Publicação: 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593847 - Rede - FQ - Escola Mun. Vida Esperança – Rua MN 06, Morada Nova I

Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,87mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cor Aparente	U.C.	0,91	7,60	SMWW 2120E	≤ 15	15/09/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,11	SMWW 2130B	≤ 5	15/09/2026


Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: be3d344e3b1344cfa7f85c074c470412A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Relatório de Ensaio: 47307/2026.0Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II
CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315**Data de Publicação:** 22/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384

Amostra Id: 593847 - Rede - FQ - Escola Mun. Vida Esperança – Rua MN 06, Morada Nova I	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/09/2026	Data Recebimento: 15/09/2026
Técnico de Amostragem: Paulo Maciel	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 22,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 26,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,90	Cloro Residual Livre: 0,87mgCl ₂ /L

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cloro Residual Livre (Fornecido pelo Cliente)	mg/L	-	0,87	-	-	14/09/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: be3d344e3b1344cfa7f85c074c470412
--

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud .
--

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digitalThayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593739 - Rede - MB - Unid. de Saúde da Família Vila Nova - Rua Tapirapé, s/n, Vila Nova	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,45mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 0255c8768c7943a7b5b11cfc9e252795A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

**Relatório de Ensaio: 45166/2026.0.A**

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035
(65)3625-6315



Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593738 - Rede - MB - Rua Tapirapé, nº 416, Setor Sudoeste	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,38mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 05f461dcafd4f06b0fdf74eda517423A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017Mod.0004
Pag.1/1

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593737 - Rede - MB - Rua Deoneide Perin, nº 179, Setor da Saúde	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 26,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 24,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 4f3e89dad42f42f19477f81dd94d0e64A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Data de Publicação: 11/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Águas de Confresa S/A	CPF/CNPJ: 19.310.815\0001-03
Endereço: Rua Santo Afonso Qd. 16 - Lote 01 A - Jardim Vitória - Confresa - Mato Grosso - CEP: 78652-000	Proposta Comercial: 1532/2026.1
Conta Relacionada: Giovana Zimmermann Dualibi	Telefone: 66 9943-8384
Amostra Id: 593736 - Rede - MB - Escola Mun. Gov. Agamenon Magalhães – Rua Belém, s/n, Setor da Saúde	
Matriz: Água	
Data Coleta: 02/09/2026	Data Recebimento: 03/09/2026
Técnico de Amostragem: Daniel Elios	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 25,00	Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 23,00
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 3,10	Cloro Residual Livre: 0,40mgCl2/L
pH: 6,46	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	03/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 8b02df81814b467c8fa9087cccb81753A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 01C08CDC-40C4-8271-8236-FC49C339DA66
Assunto: MT2 CT ACO 396 - Relatório Mensal Qualidade Água - Setembro - 7509
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Confresa
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 130
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 163.116.233.96

Rastreamento de registros

Status: Original
08/10/2026 14:40:02
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Giovana Zimmermann Duailibi
giovana.duailibi@aguasguariroba.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 163.116.230.152

Registro de hora e data

Enviado: 08/10/2026 14:40:39
Visualizado: 08/10/2026 14:41:08
Assinado: 08/10/2026 14:41:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/10/2026 14:41:08
ID: f604c605-c5a9-41da-96b3-25be3e933176

Anderson Leme da Silva
anderson.leme@aegea.com.br
Coordenador Comercial
Águas do Rio
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)




Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 163.116.230.157

Enviado: 08/10/2026 14:41:40
Visualizado: 09/10/2026 09:04:12
Assinado: 09/10/2026 09:04:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Leticia Yule
leticia.zavarizzi@aegea.com.br
Gerente de Operações
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 162.10.28.55

Enviado: 08/10/2026 14:41:40
Visualizado: 08/10/2026 16:36:52
Assinado: 08/10/2026 16:36:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/10/2026 14:40:39
Entrega certificada	Segurança verificada	08/10/2026 16:36:52
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/10/2026 16:36:58
Concluído	Segurança verificada	09/10/2026 09:04:14
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 18741B1B-C1DB-8DE3-8341-8E71939B01A8

Status: Concluído

Assunto: MT2 - Confresa - Relatório TAC 09-2026

Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55

Nº Contrato Jurídico: 55

Unidade de Negócio AEGEA:

GU00 - R1/MS

Nome do Fornecedor: Águas de Confresa

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 280

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 1

CEDOC R1

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

56,5, sala 602, Tombadouro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

cedoc@aguasguariroba.com.br

Endereço IP: 163.116.233.210

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: CEDOC R1

Local: DocuSign

21/10/2026 12:55:02

cedoc@aguasguariroba.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Jessica Monte Verde

jessica.verde@aegea.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Enviado: 21/10/2026 12:56:34

Visualizado: 21/10/2026 13:04:01

Assinado: 21/10/2026 13:04:12

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.228.53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign


Jessika Brenner

jessika.almeida@aegea.com.br

Especialista de Planejamento

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Enviado: 21/10/2026 12:56:33

Visualizado: 21/10/2026 12:56:58

Assinado: 21/10/2026 13:03:00

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 162.10.28.28

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/10/2026 12:56:34
Entrega certificada	Segurança verificada	21/10/2026 12:56:58
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/10/2026 13:03:00
Concluído	Segurança verificada	21/10/2026 13:04:12
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora